

Narva Linnavalitsus
Peetri plats 5
20308 Narva

28.07.2005 a. nr 1/.....

Avaldus

Palume Teie luba, et teostada ilutulestik 06.08.2005 ning 20.08.2005 a. ajavahemikul kell 22.30 kuni 00.30 Narvas, Narva kindluse sisehoovis St. Peterburi mnt 2.

OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika nimele on Tehnilise Järelevalve Ameti poolt 20.05.1999 väljastatud ilutulestiku korraldamise luba nr. 4.

Ilutulestiku eest vastutav isik on Martti Arnek GSM 527 6800, kes omab ka ilutulestiku korraldamise eest vastutava isiku tunnistust nr. 53, mis on välja antud Tehnilise Järelevalve Inspeksiooni poolt.

Pürotehnika käitleja ja kasutaja registreering number on PTK000002. (www.mkm.ee/mtr)


Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ garanteerib ilutulestiku tellija ja kolmandate isikute turvalisuse ning vastutab täielikult ilutulestikuga kaasnevate võimalike kahjude eest.

28.07.2005 a. saadetud posti teel teatis ilutulestiku toimumise kohta Narva Politseiosakonnale ja Ida-Virumaa Päästeteenistusele.

Lugupidamisega


Martti Arnek
Müügikorraldaja
OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika
GSM: 527 6800
e-post martti@arnika.ee

Lisa: 1. Ilutulestiku projektid 06.08.2005 a. ning 20.08.2005 a.
2. Laskepaiga asukohaplaan.

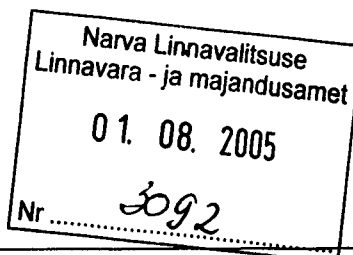

EESTI VABARIIK
NARVA LINNAVALITSUS
"01." 08. 2005 a.
Nr 1254

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 189 «Pürotehnilise toote käitlemisele esitatavad nõuded»
lisa


ILUTULESTIKU PROJEKT

I. Lähteandmed
1. Ilutulestiku tegemise
kuupäev: 06.08.2005 a ja 20.08.2005 a
kellaaeg: ajavahemikul 22.30 kuni 00.30
kestus: ca 7 minutit
2. Ilutulestiku tegemise koht: Narva kindluses St. Peterburi tee 2 Narva
3. Ilutulestiku tellinud isik: 06.08.2005 a Sata OÜ ja 20.08.2005 a Margus Ojamets
4. Ilutulestikku korraldav isik, aadress, telefon: Martti Arnek Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ Tallinna 69 Viljandi 527 6800
II. Ohutustehnika
5. Ilutulestiku ohuala raadius: 50 meetrit
6. Ohualas asuvad ehitised (sillad, hooned, abihooned): puuduvad
7. Ohuala valvurid (arv): 3
8. Ohutusabinõud: laskepaigal kaks tulekustutit a'6 kg
9. Juurdepääsude sulgemine ohualasse: laskepaik piiratakse ohulindiga
10. Kasutatava pürotehnilise toote suurim kaliiber: pauguta kuulpommid <150 mm
III. Lisa
11. Plaanid või skeemid, muud dokumendid: lisatud asukoha plaan
Projekti koostaja nimi, amet, allkiri: Martti Arnek pürotehnik (ilutulestiku eest vastutava isiku tunnistus nr 53)



Lisa 2.

06.08.2005 a ja 20.08.2005 a. toimuvate ilutulestike laskepaiga asukohajoonis Narva kindluses St. Peterburi tee2 Narva.

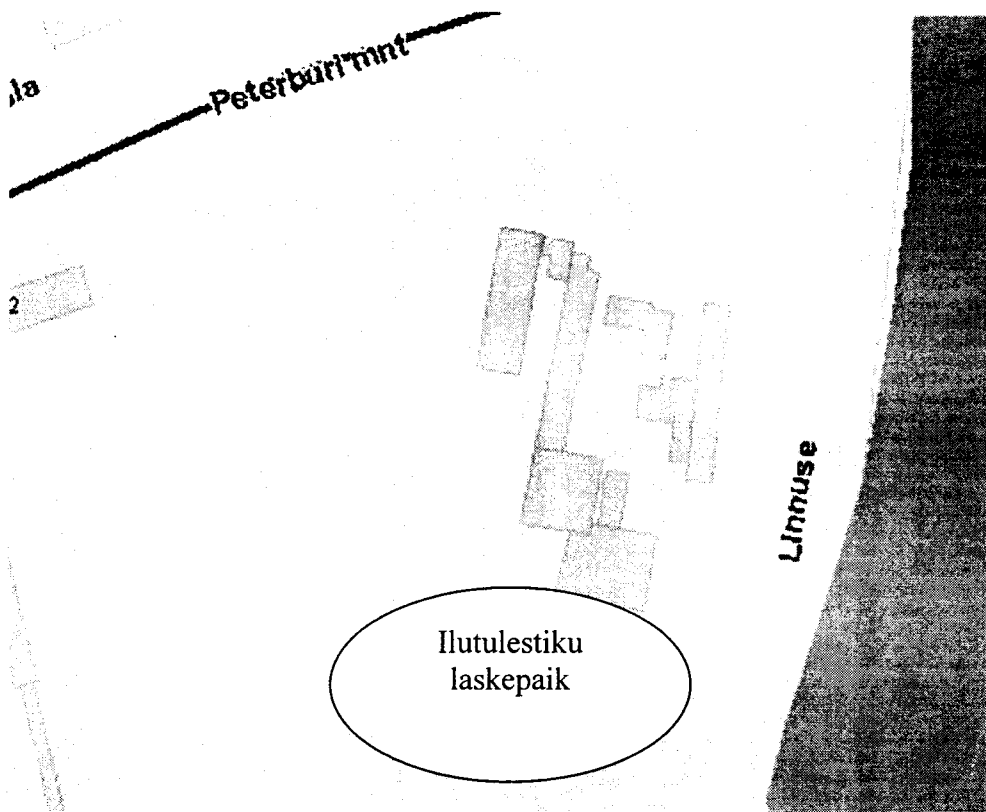

Koostas Martti Arnek