


ASENDIPLAAN

1:200


X=6590400

750

Kõnniteede alus

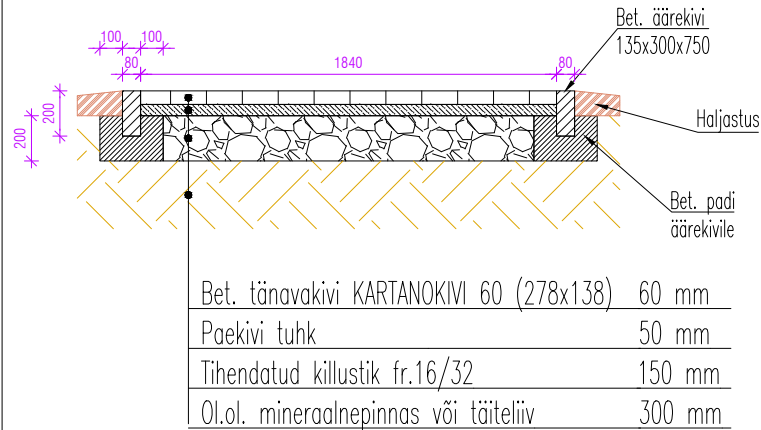

Infotahvli betoonjalandi sängitus

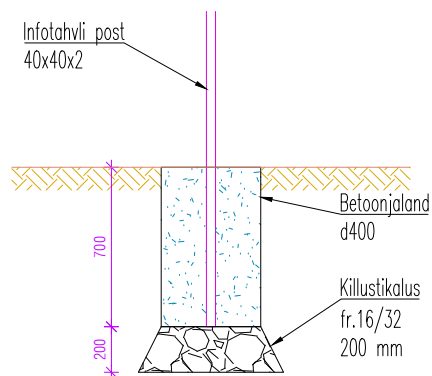

Legend:

- horisontaalne pind
- raadius (negatiivne)
- raadius (positiivne)
- kaldes pind
- metalltoru või -nurk
- demonteeritav rajatis
- ümbertõstetav tänavavalgusti
- uus tänavavalgusti
- rajatav kõnnitee (tänavakivi)

Märkused:

- Kõik mõõtketid on millimeetrites.
- Nullkõrgus +0,000 vastab kõrgusmäärgile 22.600 (EH2000).
- Betooni tugevusklass C35/45, keskkonnaklass XC4, XF3 (EN206-1:2000).
- Armatuurterase klass: B500B (EN 10080), $f_{yk}=500\text{MPa}$, venivusklass B (EVS-EN1992-1-1:2007 Lisa C).
- Armatuuri nimikaitsekiht C_{min} : 40 mm.
- Armatuuri ülekate jätkamisel 37xØ, kui ühes ristlõikes jätkatakse kuni 25% armatuurist, kogu armatuuri jätkamisel ühes ristlõikes ülekate jätkamisel 54xØ. Armatuurvõrgu ülekate liitekohas peab olema vähemalt ühe võrgusilma ulatuses.
- Joonisel on näidatud armatuuri välispinna painutusmõõdud.
- Raudbetoonist katendite paksused:
 - Horisontaalsed pinnad 100 mm;
 - Kumerad, vertikaalsed ja kaldpinnad 120 mm.
- Rajatav raudbetoonkatend sarrustada ühekihiliselt võrguga #6/6/150/150 mm.
- Betoonkatendi alla teha fr. 0-32 killustikust alus 200 mm.
- Betooni elementide alla teha alus fr. 0-32 killustikust alus 150 mm + paekillustiku ja tuha segu 50 mm.
- Sõidetavate raudbetoon pindade pinnaviimistluseks on teraslihv. Mitte sõidetavad vertikaalsed betooni pinnad on paigalvalu raketisepinnad, klass B.
- Kumerate pindade (quarterite) ja ülemise platvormi nurgas kasutada toruprofiili 60,3x3,0 mm. Vertikaalsete ja horisontaalsete betoonpindade täisnurksel ristumisel kasutada terasest L-profiili L40x40x3,0 mm. Käsipuudel ja terasest atraksioonidele kasutada nelikantset terasprofiili 40x40x3,0 mm ja 60x60x3,0 mm. Kõik eelnevalt loetletud profiilid peavad olema kuumtsingitud.
- Betooni servas, kus pole toru või vinklit, lõpetada serv faasiga 15x15 mm.
- Tolerantsiklass 1 (EVS-EN 13670:2010)
- Betooni pinna tasasusklass A (BLY7/BY45).
- Tööde teostamisel jälgida Tarindi-RYL 2010 nõudeid.
- Tänavalgustuse ümbertõstmine lahendatud eraldi projektiga.

Ettevaatust !!!
RISTUMINE OL.OL.
KOMMUNIKATSIOONIDEGA
- kaevata käsitsi
- täpsustada sügavus kom.
omanikuga

Ettevaatust !!!
KÕRGEPIINGE KAABEL
kaitsevöönd 1 m mõlemale
poole kaablit

INFOTAHVEL
Betoneeritavad
jalandid 2 tk,
d400/L=700

PARGIPINK
Asukoht
indikatiivne.

2:006:0071
<ilmäe tn 3d

PRÜGIKASTID
Asukoht
indikatiivne

Ettevaatust !!!
KÕRGEPIINGE KAABEL
kaitsevöönd 1 m mõlemale
poole kaablit

51102:006:0002
Pähklmäe tn 3a

Ettevaatust !!!
RISTUMINE OL.OL.
KOMMUNIKATSIOONIDEGA
- kaevata käsitsi
- täpsustada sügavus kom.
omanikuga

PARGIPINGID
Asukoht
indikatiivne.
Min kaugus
rulapargist
2,0 m

PARGIPINGID
Asukoht
indikatiivne.
Min kaugus
rulapargist
2,0 m

OL.Olev Asfalt
eemaldada ning
utiliseerida.

DRENAAZIKAEV
Säilitada

Geodeetilise alusplaan info:

- Töö teostaja Hades Geodeesia OÜ (MTR EG10570307-0001 / 546 MA-k, 411 MA)
- Töö nr G1763 väljastatud 30.01.2022
- Koordinaadid L-Est 97 süsteemis
- Kõrgused EH2000 süsteemis

Aadress	Pähklmäe 3c, Narva linn, Ida-Virumaa	Stadium	Tööprojekt	Möötkava	
Tellijä	Narva Linnavalitsus	Joonise nimi	Rulapark Asendiplaan	1:200	
Ehitusprojekt	NARVA PÄHKLMÄE RULAPARK	Projekteeris	Mihkel Kannelmäe	Kuupäev	22.02.2022
		Joonestas	Kristjan Lepik		
		Töö nr	TP-22-01	Joonise nr	AP-01
				Formaat	A2